


Руководство по эксплуатации

Релейная вставка 1 канал
Арт. № 1701SE

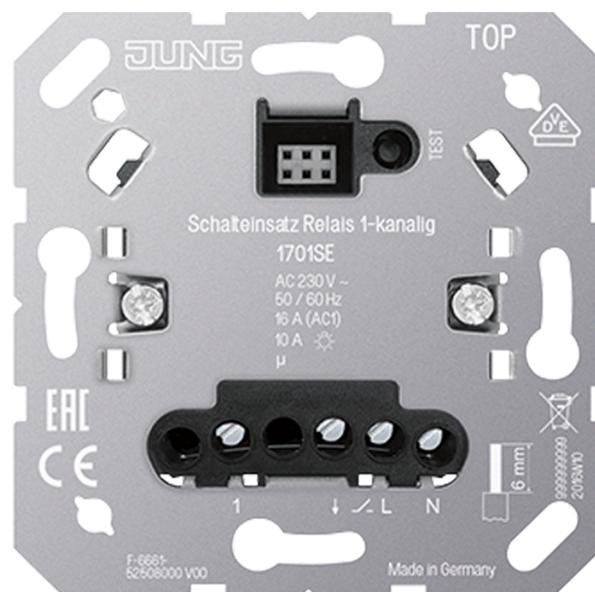

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de

19.10.2022
82597453 J0082597453

Содержание

1	Правила техники безопасности.....	3
2	Использование по назначению	3
3	Управление	3
4	Информация для специалистов-электриков	4
5	Технические характеристики	6
6	Гарантийные обязательства	7

1 Правила техники безопасности



Монтаж и подключение электрических приборов должны выполняться только профессиональными электриками.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

Опасность удара током. Перед проведением работ на приборе или подключенных устройствах их необходимо отключить от сети. При этом следует учесть все линейные защитные автоматы, через которые к прибору или подключенным устройствам подается представляющее опасность напряжение.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

2 Использование по назначению

- Включение освещения и электродвигателей
- Управление системами электрического отопления в полу или электротермическими сервоприводами в комбинации с накладкой термостата или KNX RF кнопка
- Эксплуатация с подходящей накладкой из систем LB-Management, JUNG HOME, eNet и KNX RF
- Монтаж в розетку прибора с размерами согласно DIN 49073

Свойства изделия

- Возможно подключение подчиненных узлов локальной сети
- Возможно регулирование функций времени

3 Управление

В руководстве описывается управление с помощью LB Управление кнопка, 1 группа. Управление с помощью других насадок описывается в руководстве для соответствующей насадки. Управление на основном узле и на 2-проводном подчиненном узле является идентичным.

Включение нагрузки

- Нажмите управляющую насадку.
Нагрузка включится или выключится.

Функция времени

Для автоматического выключения нагрузки можно настроить разные периоды времени. Функция времени запускается при включении выхода. Для преждевременного завершения функции времени необходимо выключить вручную выход.



Функцию времени невозможно перезапустить повторным нажатием.

4 Информация для специалистов-электриков

**ОПАСНО!**

Опасность для жизни вследствие удара током.

Отключите прибор. Изолируйте детали, находящиеся под напряжением.

Подключение и монтаж прибора

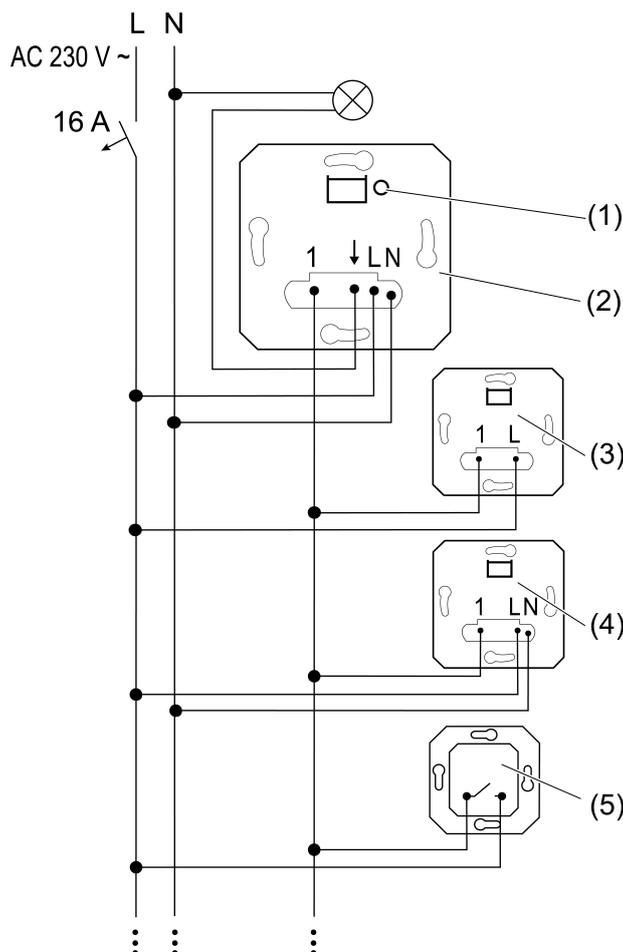


рисунок 1: Схема подключения с дополнительными подчиненными узлами локальной сети

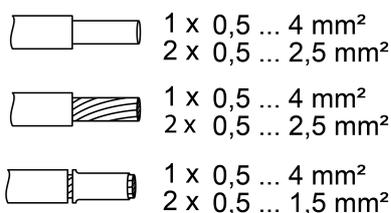


рисунок 2: Поперечное сечение кабеля для зажимных контактов

- Подключите включающую вставку (2) согласно схеме подключения (см. рисунок 1). При этом следует учитывать поперечные сечения кабелей, на которые могут устанавливаться зажимы (см. рисунок 2).

- Подключите на выбор 2-проводной подчиненный узел (3), 3-проводной подчиненный узел (4) и замыкающий контакт (5) кнопочного выключателя.
- i** Кнопочные выключатели с подсветкой должны иметь отдельный зажим для нулевого провода.
- Установите включающую вставку в коробку для скрытого монтажа; при этом соединительные клеммы должны располагаться внизу.
- i** Не вставляйте и не заменяйте насадку под напряжением, возможны сбои.
- Надеть рамку и накладку.
- Включите сетевое напряжение.
- i** Нагрузку можно включать путем короткого нажатия кнопки **TEST (1)**.

Настройка функции времени

- Удерживайте нажатой кнопку **TEST (1)** дольше 4 секунд.
Светодиод горит светом, соответствующим настроенному периоду последствия, см. таблицу.
- Резко отпустите кнопку **TEST (1)** и затем нажимайте до тех пор, пока светодиод не начнет светиться светом для необходимого времени.
Настроенное время автоматически сохраняется через 30 секунд или после нажатия и удержания кнопки **TEST (1)** в течение прибл. 4 секунд.
Если светодиод погас, сохранение было успешно выполнено.

Цвет СИД	Настроенное время
зеленый	Функция выкл.
Белый	1 Минута
Синий	5 минуты
желтый	30 минуты
Красный	60 минуты

Подключение и монтаж прибора как термостата (см. рисунок 3)

Рекомендуемая монтажная высота: 1,50 м.

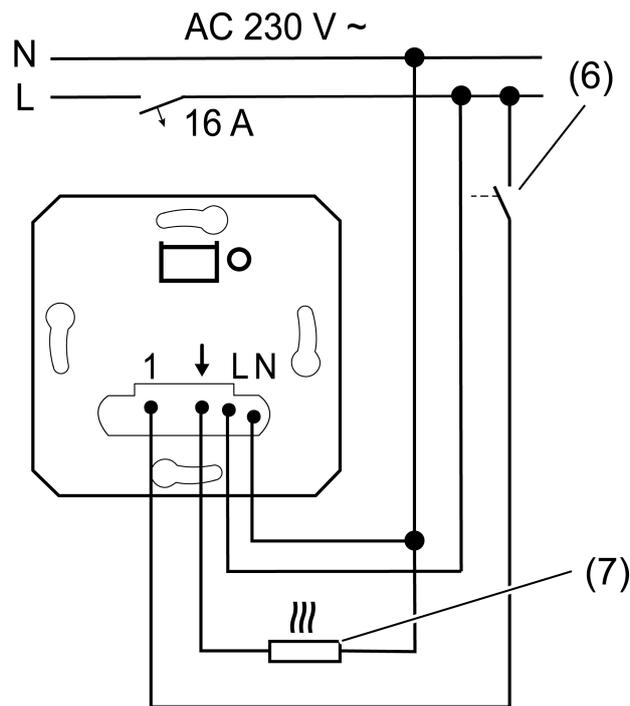


рисунок 3: Схема подключения в комбинации с накладкой термостата или кнопочного выключателя KNX RF

- (6) Контакт для переключения на режим охлаждения
 (7) Электрическое отопление в полу (макс. 16 А) или электротермические сервоприводы

i Если на вход 1 подчиненного узла локальной сети подано напряжение 230 В, режим охлаждения активен.

5 Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 В переменного тока
Частота сети	50/60 Гц
Резервная мощность в зависимости от насадки	ок. 0,1 ... 0,5 Вт
Ток переключения при 35 °С	
Омический	16 А (перем. ток 1)
Двигатели	6 А
Общая потребляемая мощность	
Лампы накаливания	2300 Вт
Галогеновые лампы высокого напряжения	2300 Вт
Электронные трансформаторы	1500 Вт
Индуктивные трансформаторы	1000 ВА
Светодиоды высокого напряжения лампы	тип. 400 Вт
Компактные люминесцентные лампы	тип. 500 Вт
Люминесцентные лампы, некомпенсированные	1200 ВА

Емкостная нагрузка	920 ВА (115 мкФ)
Снижение мощности	
на каждые 5 °С при превышении температуры в 35 °С	-5%
при встраивании в деревянную стену или стену, выполненную методом сухого строительства	-15%
при встраивании в многокомпонентные комбинации	-20%
Окружающая температура	-25 ... +45 °С
Температура хранения/транспортировки	-20 ... +70 °С
Количество добавочных установок	
2-проводные подчиненные узлы локальной сети, с кнопочным выключателем	не ограничены
Дополнительный узел, 3-проводной/ поворотный	10

6 Гарантийные обязательства

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений через предприятия специализированной торговли.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de